


Лист 20.110 Схема подключения дистрибьютора питания SBOX2

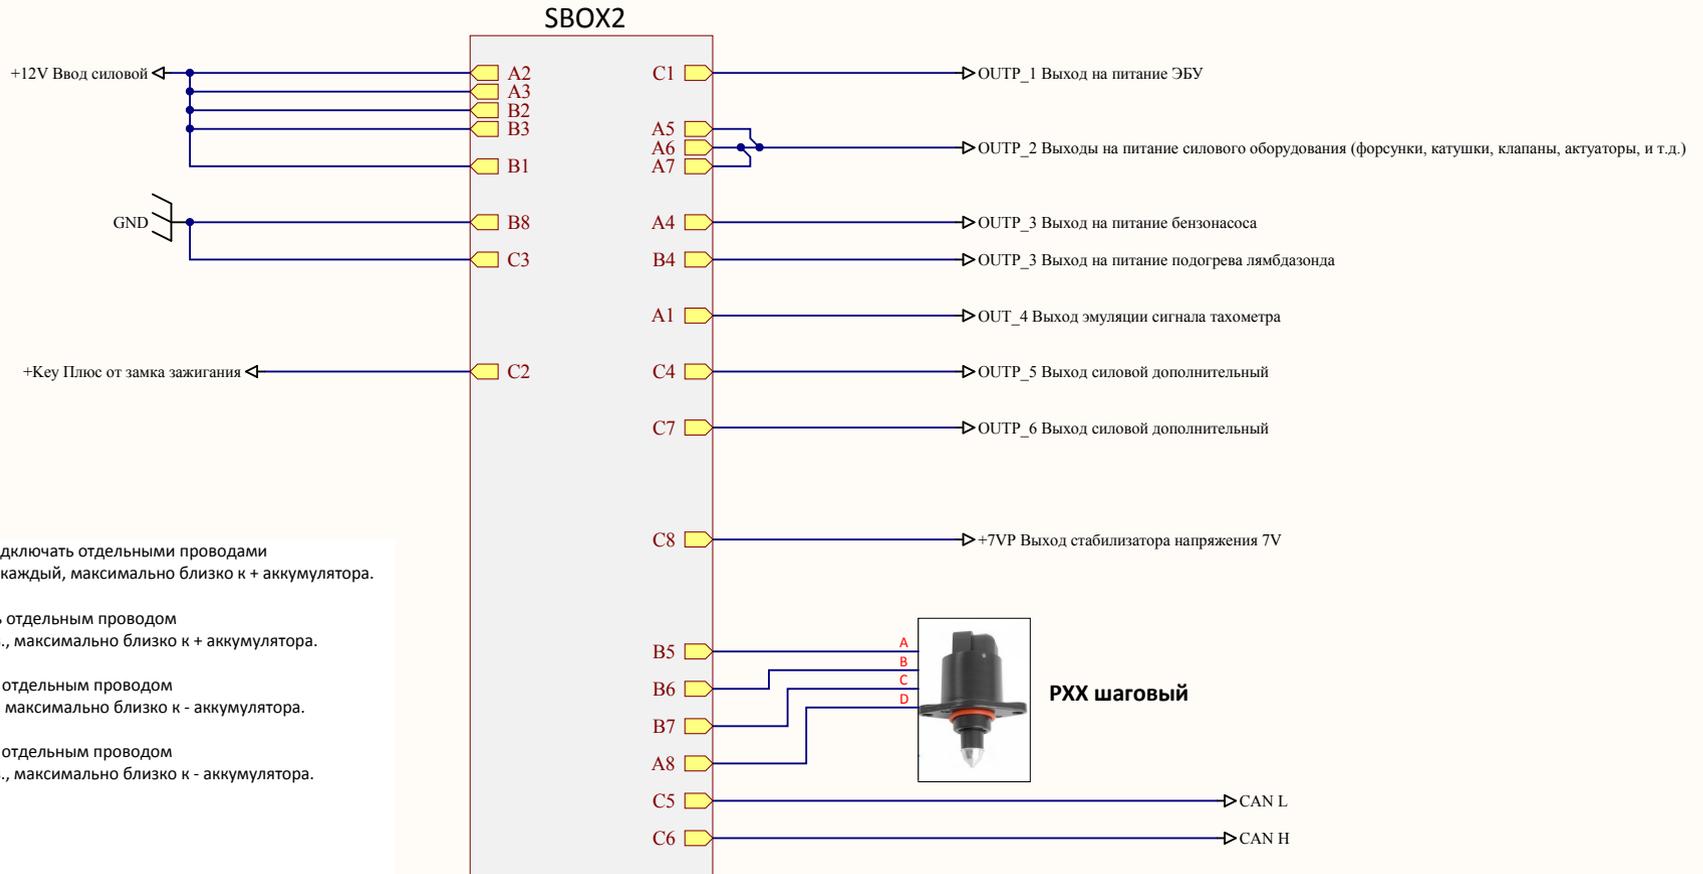

A2, A3, B2, B3 - подключать отдельными проводами не менее 1,5 кв. каждый, максимально близко к + аккумулятора.

B1 - подключать отдельным проводом не менее 0,75 кв., максимально близко к + аккумулятора.

B8 - подключать отдельным проводом не менее 1,5 кв., максимально близко к - аккумулятора.

C3 - подключать отдельным проводом не менее 0,75 кв., максимально близко к - аккумулятора.

